
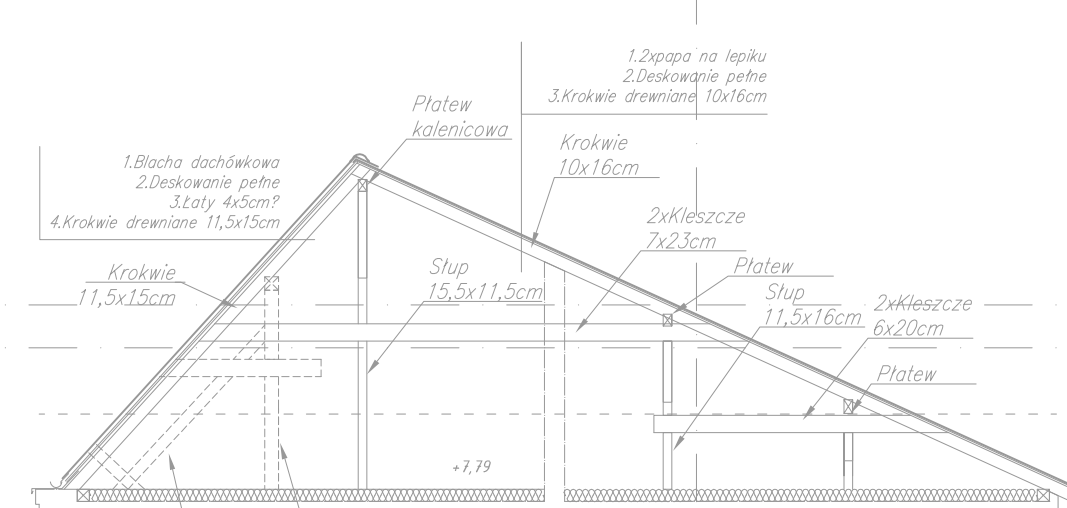

[illegible]

ZASTOSOWANO SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIEJ

- PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM - OCHRONA PODSTAWOWA
- PRZED SAMOCZYNNYM WYŁĄCZENIEM NAPIĘCIA ZASILANIA
- WYŁĄCZNIK RÓŻNOCIOWOPRĄDOWY

P ZASTOSOWANO SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIEJ

- PRZED DOTYKIEM SZCZEGÓŁOWA OCHRONA PODSTAWOWA
- PRZEZ SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA ZASILANIA
- WYŁĄCZNIK RÓZNICOWOPRĄDOWY

		temat:	
NF 949 167 36 28 REGION 03032337 ul. Włody 5/15 53-023 Mrowie tel. 603 920 910 e-mail: lukasiewicz@steper.pl		Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej przebudowy budynku głównego Szkoły Polity i Pałacyku Szkoła 7 wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji oraz opracowaniem koncepcji.	
inwestor: Szkoła Polity i Pał. Szkoła 7 64-920 Pila		lokalizacja: Pl. Szkoła 7, nr dz.236/4 64-920 Pila	
tytuł rys. PLAN INSTALACJI SIŁY- PIĘTRO II			
branża ELEKTRYCZNA	PROJEKTANT: mgr inż. Zbigniew Marynowski nr upr. UAN V/35/98	podpis:	
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Adam Nohyda nr upr. RBSP-73423/3/0/98	podpis:	
	OPRACOWANIE: inż. Elżbieta Marynowsk	podpis:	
skala rys.	data	nr rys.	ZIEP-10
1:150	11.2013		